




先端科学イノベーションセンター安全講習会資料 (VBL部門)



H19.6.13



VBL部門緊急時連絡体制

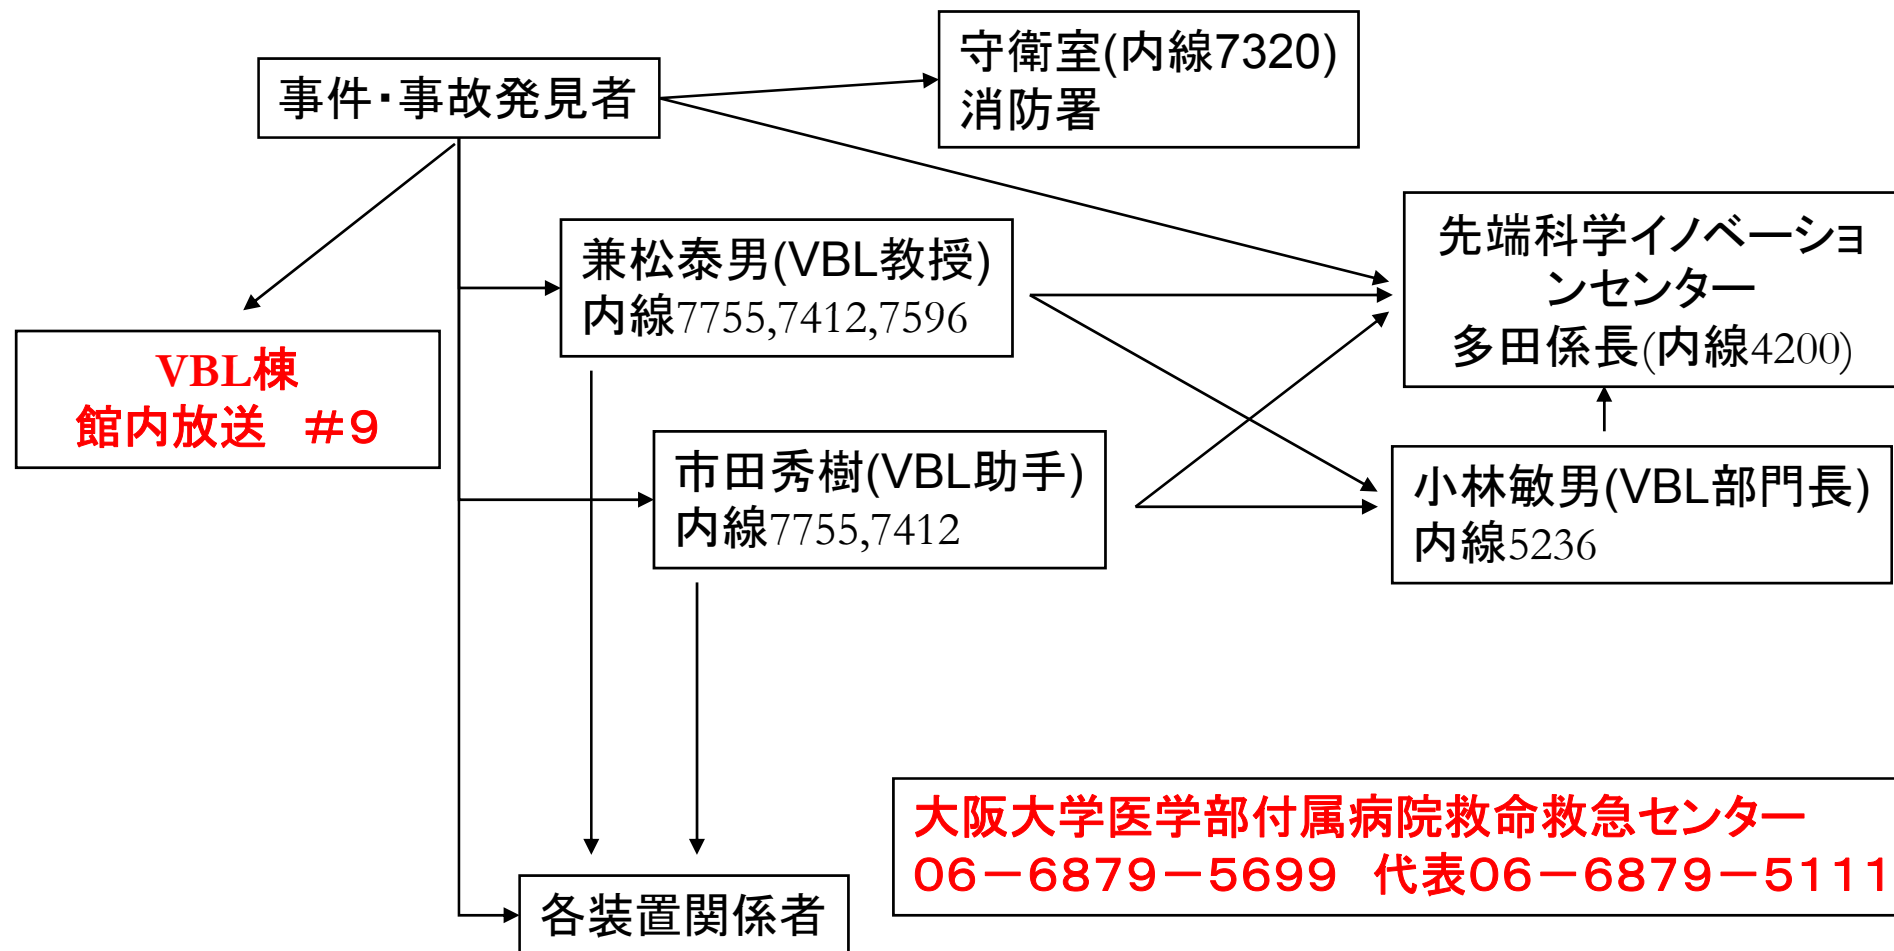


VBL棟館内図

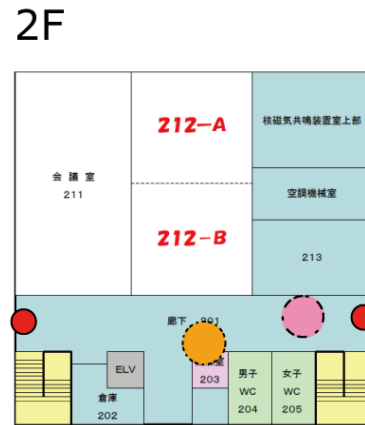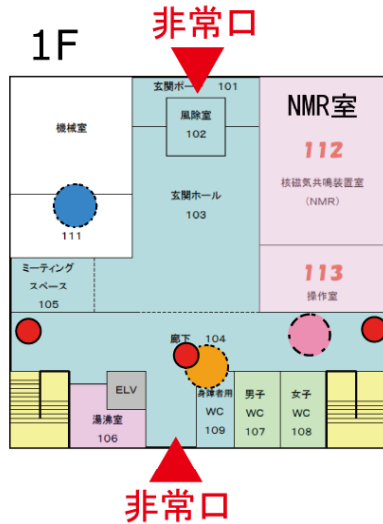

館内共通部分 設備

- NMR室酸素濃度低下警報装置
- 火災警報機
- 市水濁水警報機
- 消火器
- 消火器(二酸化炭素)

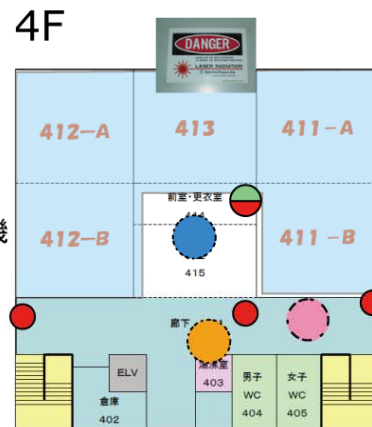

館内放送: #9

消火器・CO₂消火器は各実験室内にも設置

緊急時の対応

NMR室酸素濃度低下警報装置 → NMR利用グループ(緊急連絡網参照)
バリアンテクノロジーズジャパン(06-6305-6552)

各種警報機, エレベータの故障, 建物の異常

→ 産学連携企画係(多田係長 ex.4200, 7747~9)

VBL棟利用のお願い (入館, 利用者届けについて)

VBL棟入館について

開館時間

平日(月～金)・・・ 9:00～19:00

休日(土日祝)・・・ 閉館

時間外入館・・・ カードキーを用いて入館

カードキー(利用者カード)について

■VBL利用者登録を行った利用者に配布(要顔写真)


有効期限原則3年:更新の案内を2月に配布予定

■入退館管理マグネット・・・入退館された際には, 表示の変更をお願いします。

■カードキー(利用者カード) VBLでの身分証明書をかねておりますので,
常時携行・掲示をお願いいたします。(カードホルダーが
必要な方はVBL事務室まで申し出てください。)

【重要】H19年VBL利用者登録について

随時受付を行っております。詳細は, VBL事務室まで連絡ください。

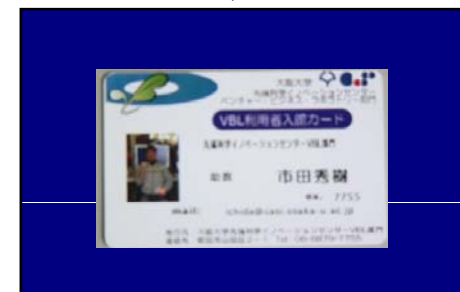

カードキーを紛失した場合
再発行手数料・・・3000円/枚

VBL棟利用のお願い (薬品管理, 寒剤の使用, チェックシートの掲示)



薬品管理について

OCCS薬品管理システムを用いて各研究室単位で薬品管理
薬品保管場所にVBL棟 x階 x室として登録

VBL棟にて管理を行う場合
……バーコードリーダーは配布可能です。



寒剤(液体窒素, 液体ヘリウム)の運搬について

寒剤(液体窒素, 液体ヘリウム)を運搬する場合, 酸欠事故防止のため, エレベータへの運搬者またその他の者の同乗は禁止いたします。

チェックシートの掲示と記入について

各部屋へのチェックシートの掲示をお願いいたします。
必ず週1回のチェックシートの記入をお願いいたします。
月1回の入室巡視への対応もご協力をお願いいたします。

部局名	先端科学イノベーションセンター-VBL部門	(シート交換日) 平成 年 月 日		
衛生管理者の指図		部屋番号 _____		
第1回目	第2回目	第3回目	第4回目	所属研究室等 _____
				記入者氏名 _____
				内線番号 _____

(1)共通項目 ※専攻・研究室等に共通する項目

区分	記号	チェック項目	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	コメント
通路と部屋の管理	A1	部屋の前後下は発煙検知されている											
	A2	部屋の出入り口付近に不要な物がない											
	A3	床裏に液体窒素等の危険物がない											
	A4	室内は換気されている											
	A5	異常な発煙検知および異常な温度上昇が確認できない											
	A6	設備異常(ガス漏れ)は検知されている											
	A7	換気装置入力は検知されている											
	A8	換気ファンやガスホース類は劣化の発覚しない											
	A9	室内の換気量や安全灯は異常な状態にある											
	A10	換気装置の点検・点検記録がない											

ご協力をお願いいたします。